


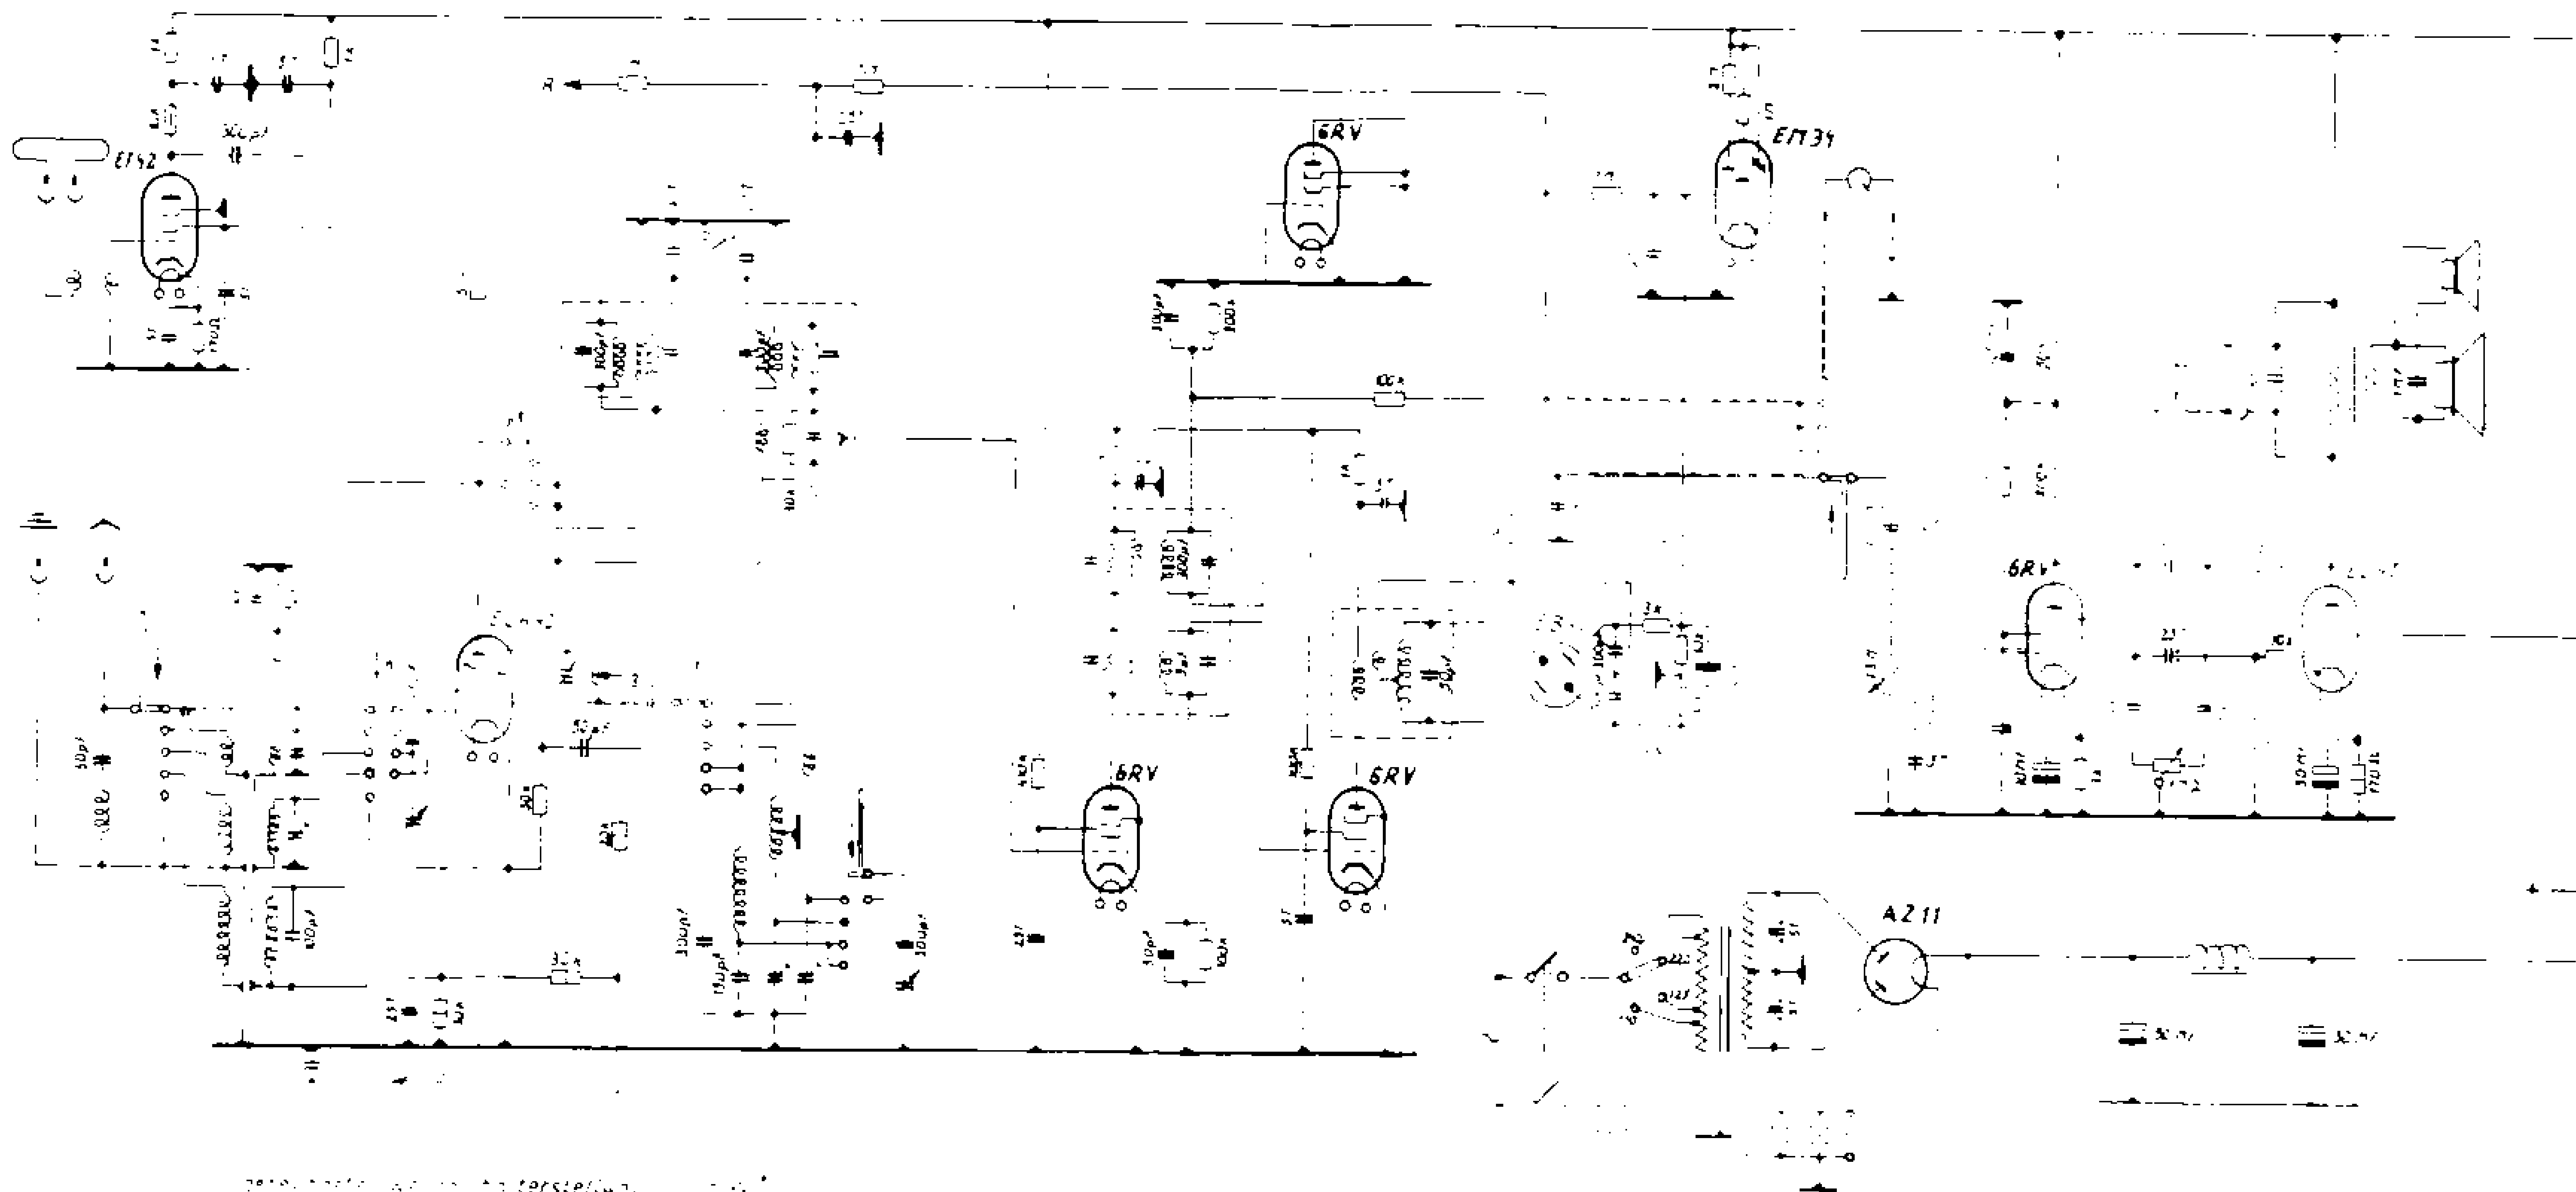

Geräte nach dem Stand der Technik


Alle Bauteile sind in der Zeichnung
angegeben.

Die Bauteile sind in der Zeichnung
angegeben. Die Bauteile sind in der
Zeichnung angegeben.

Gültig bis Gerät Nr. 360



6ES2

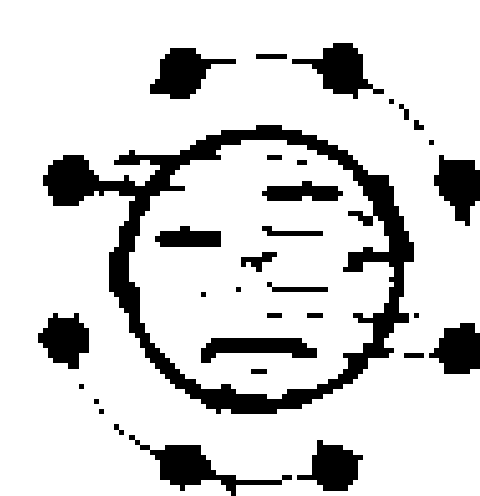

6EB4



6ES1



6EY34



A211




6EY34



6RV

Nr.	Datum	Name	Firma	Alfred Jentsch	
				Apparate 3. G.	
				Konstante R	
Schaltbild				0104.24-	
				K	

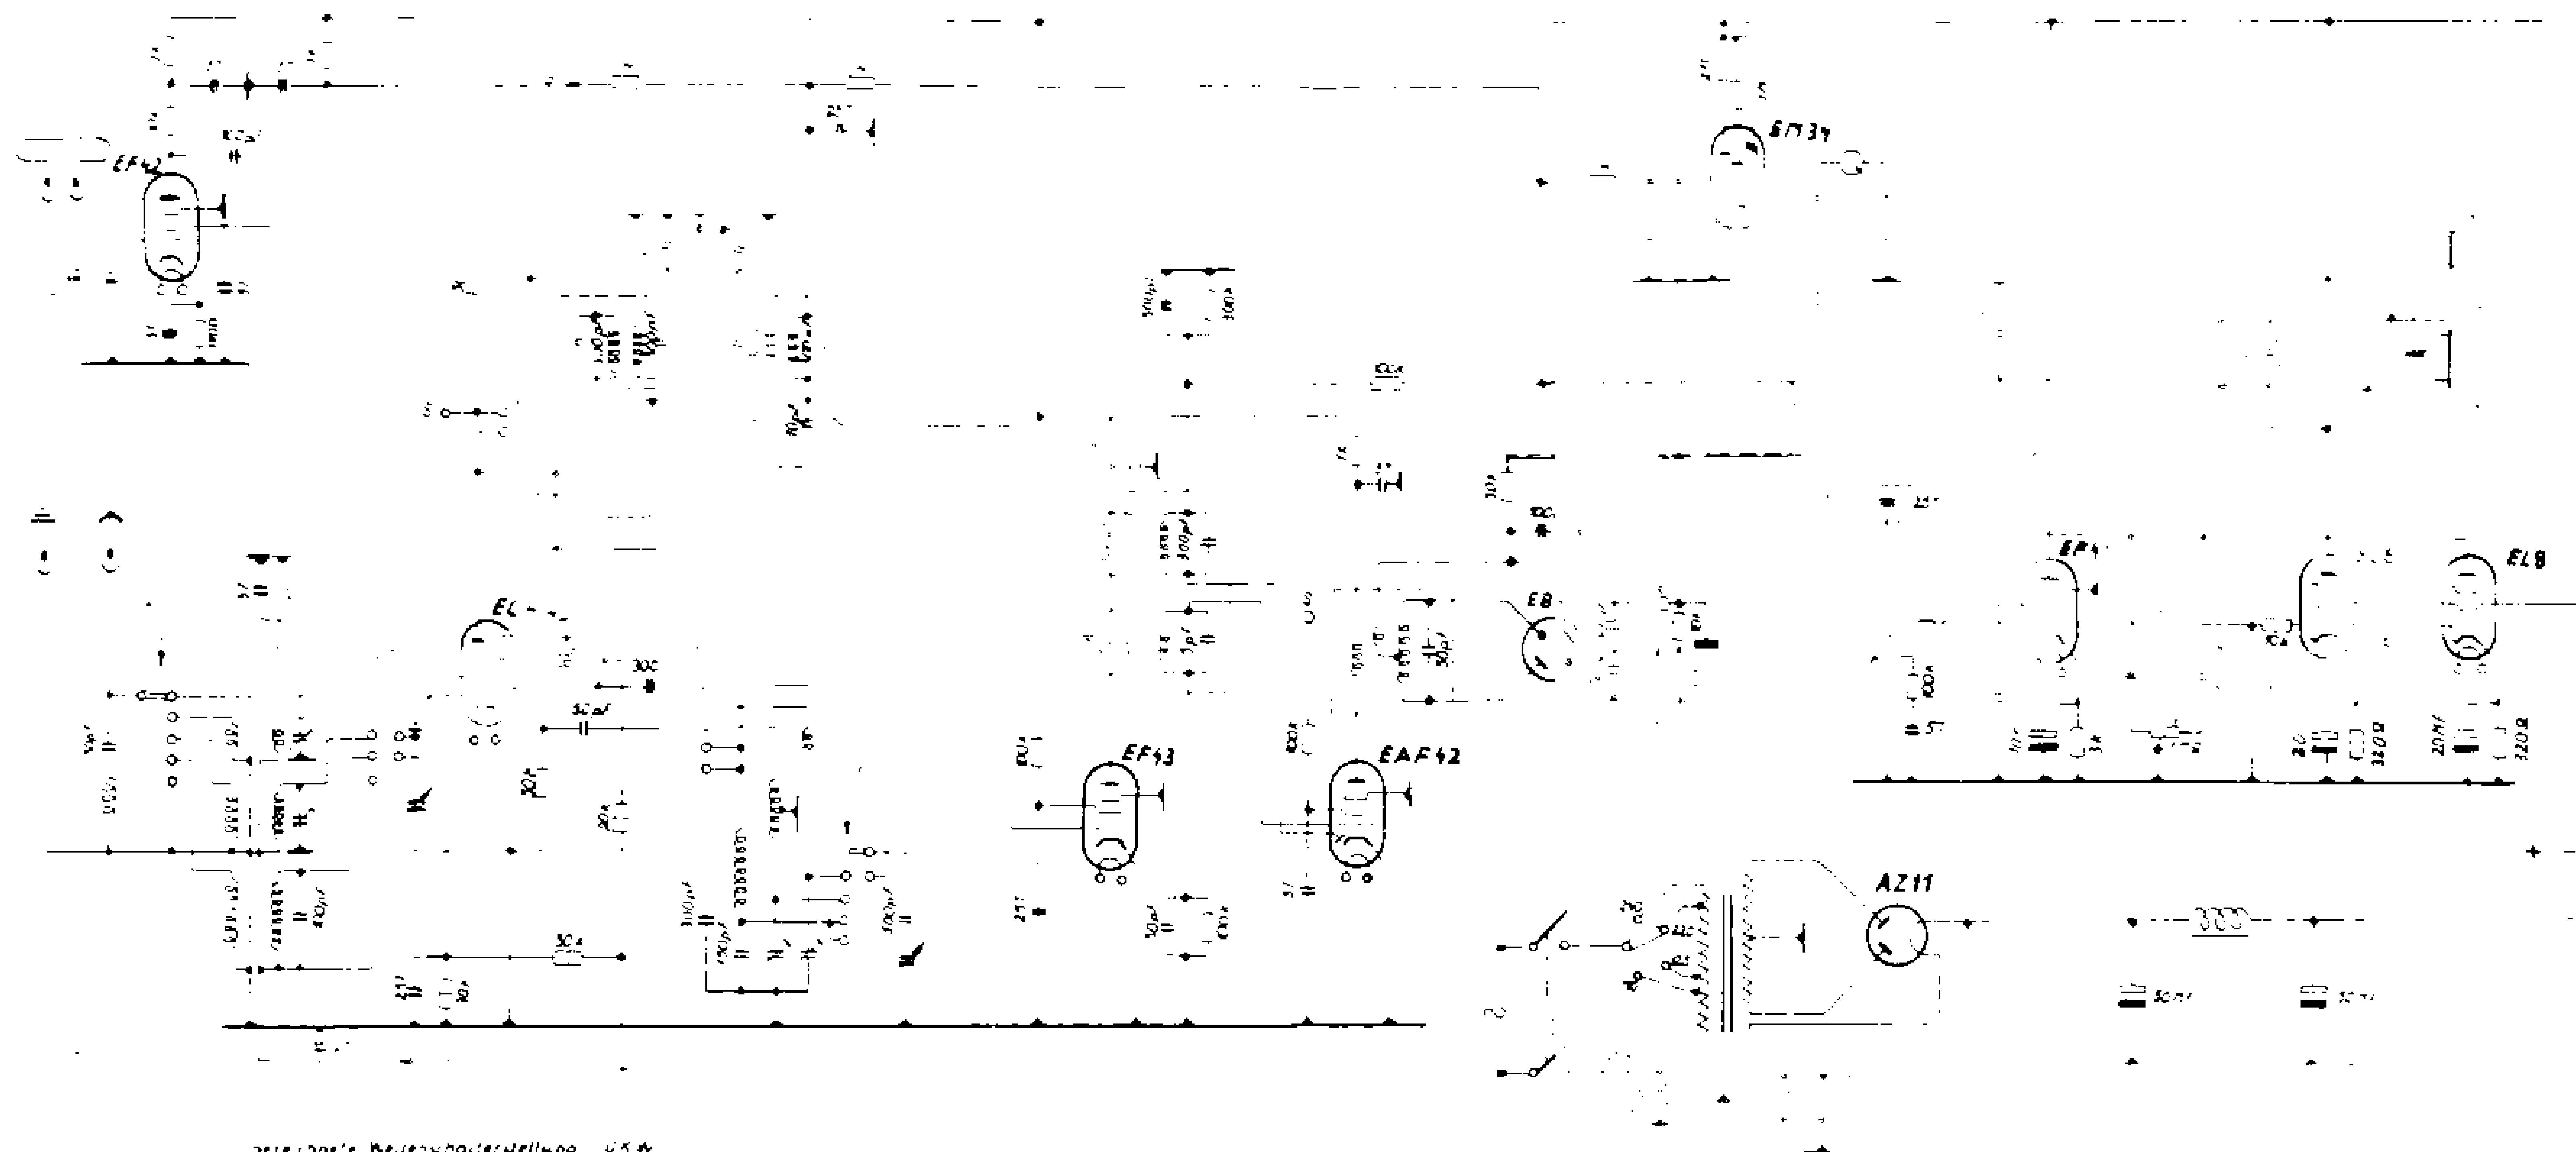


gezeichnete Wellencharakteristik, UKW


— 100V ~ 150V ~

— 100V ~ 100V ~


Alle in der Tabelle und in der Zeichnung angegebenen Werte sind nur Richtwerte. Die tatsächlichen Werte können je nach Bauteilqualität und Bauart des Empfängers variieren. Die Werte sind nur für den Vergleich mit anderen Empfängern zu verwenden.

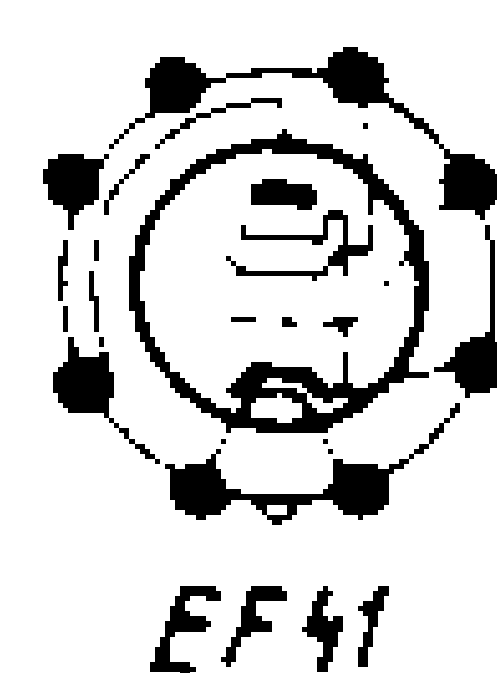


EF41

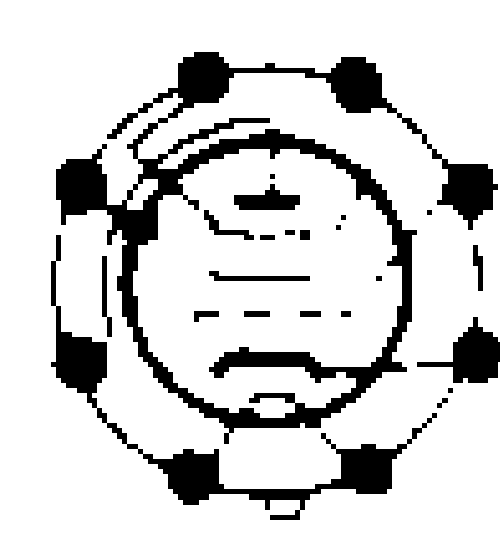


EF42 EF43

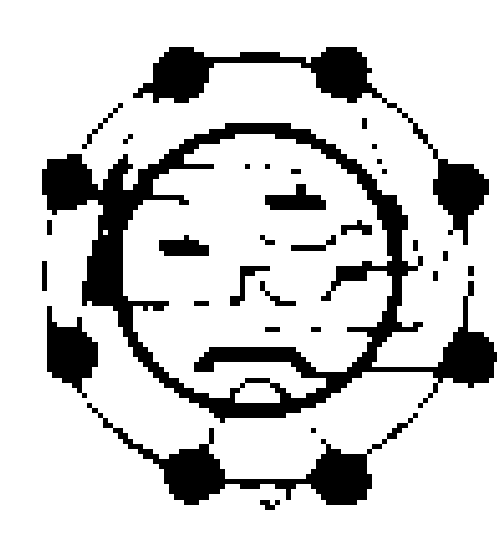


ECH42

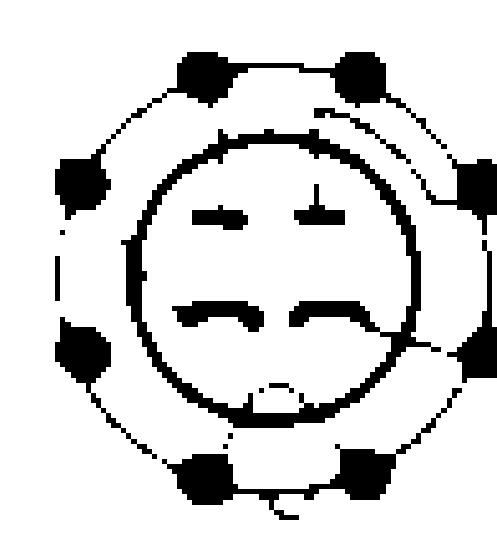


EB41

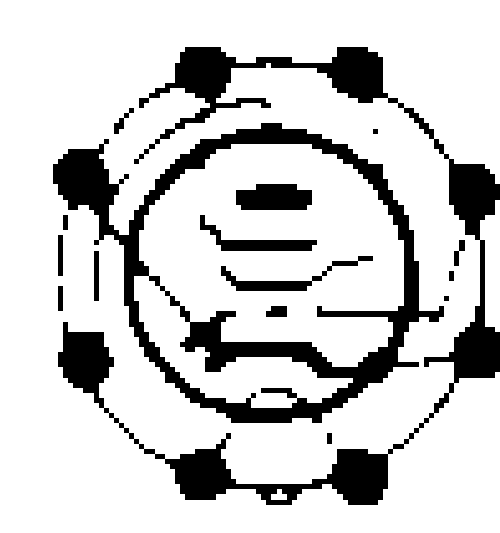


EAF42

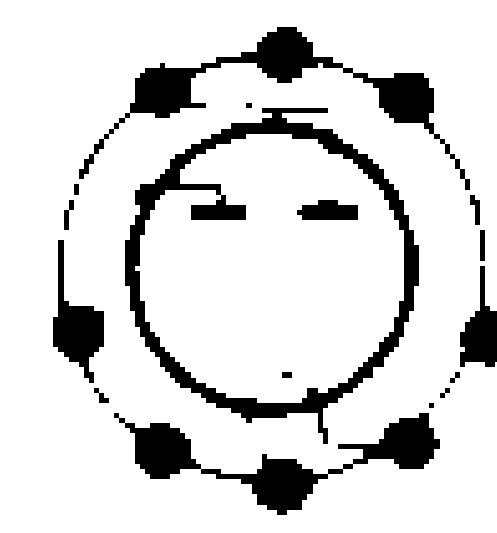

AZ11

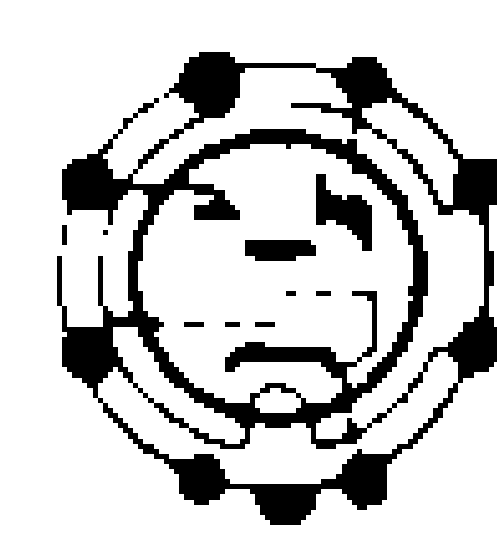


EM34

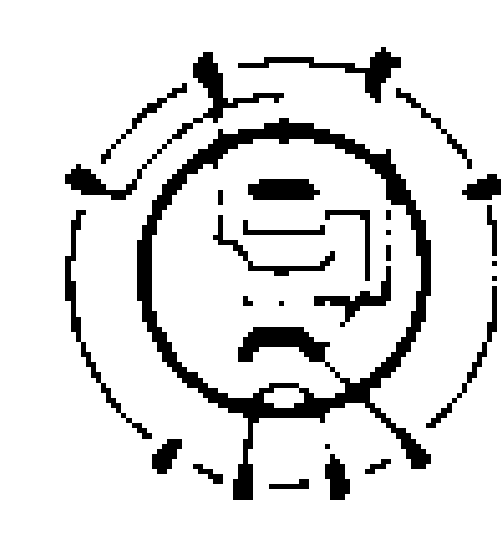

EL8

ger	Datum	Name	Amati	Alfred Jentsch Apparatebau K.-G. Konstanz a.B.	
geg	26.5.51	V. Jentsch			
	1	Ende	Schaltbild		
				0104.38	

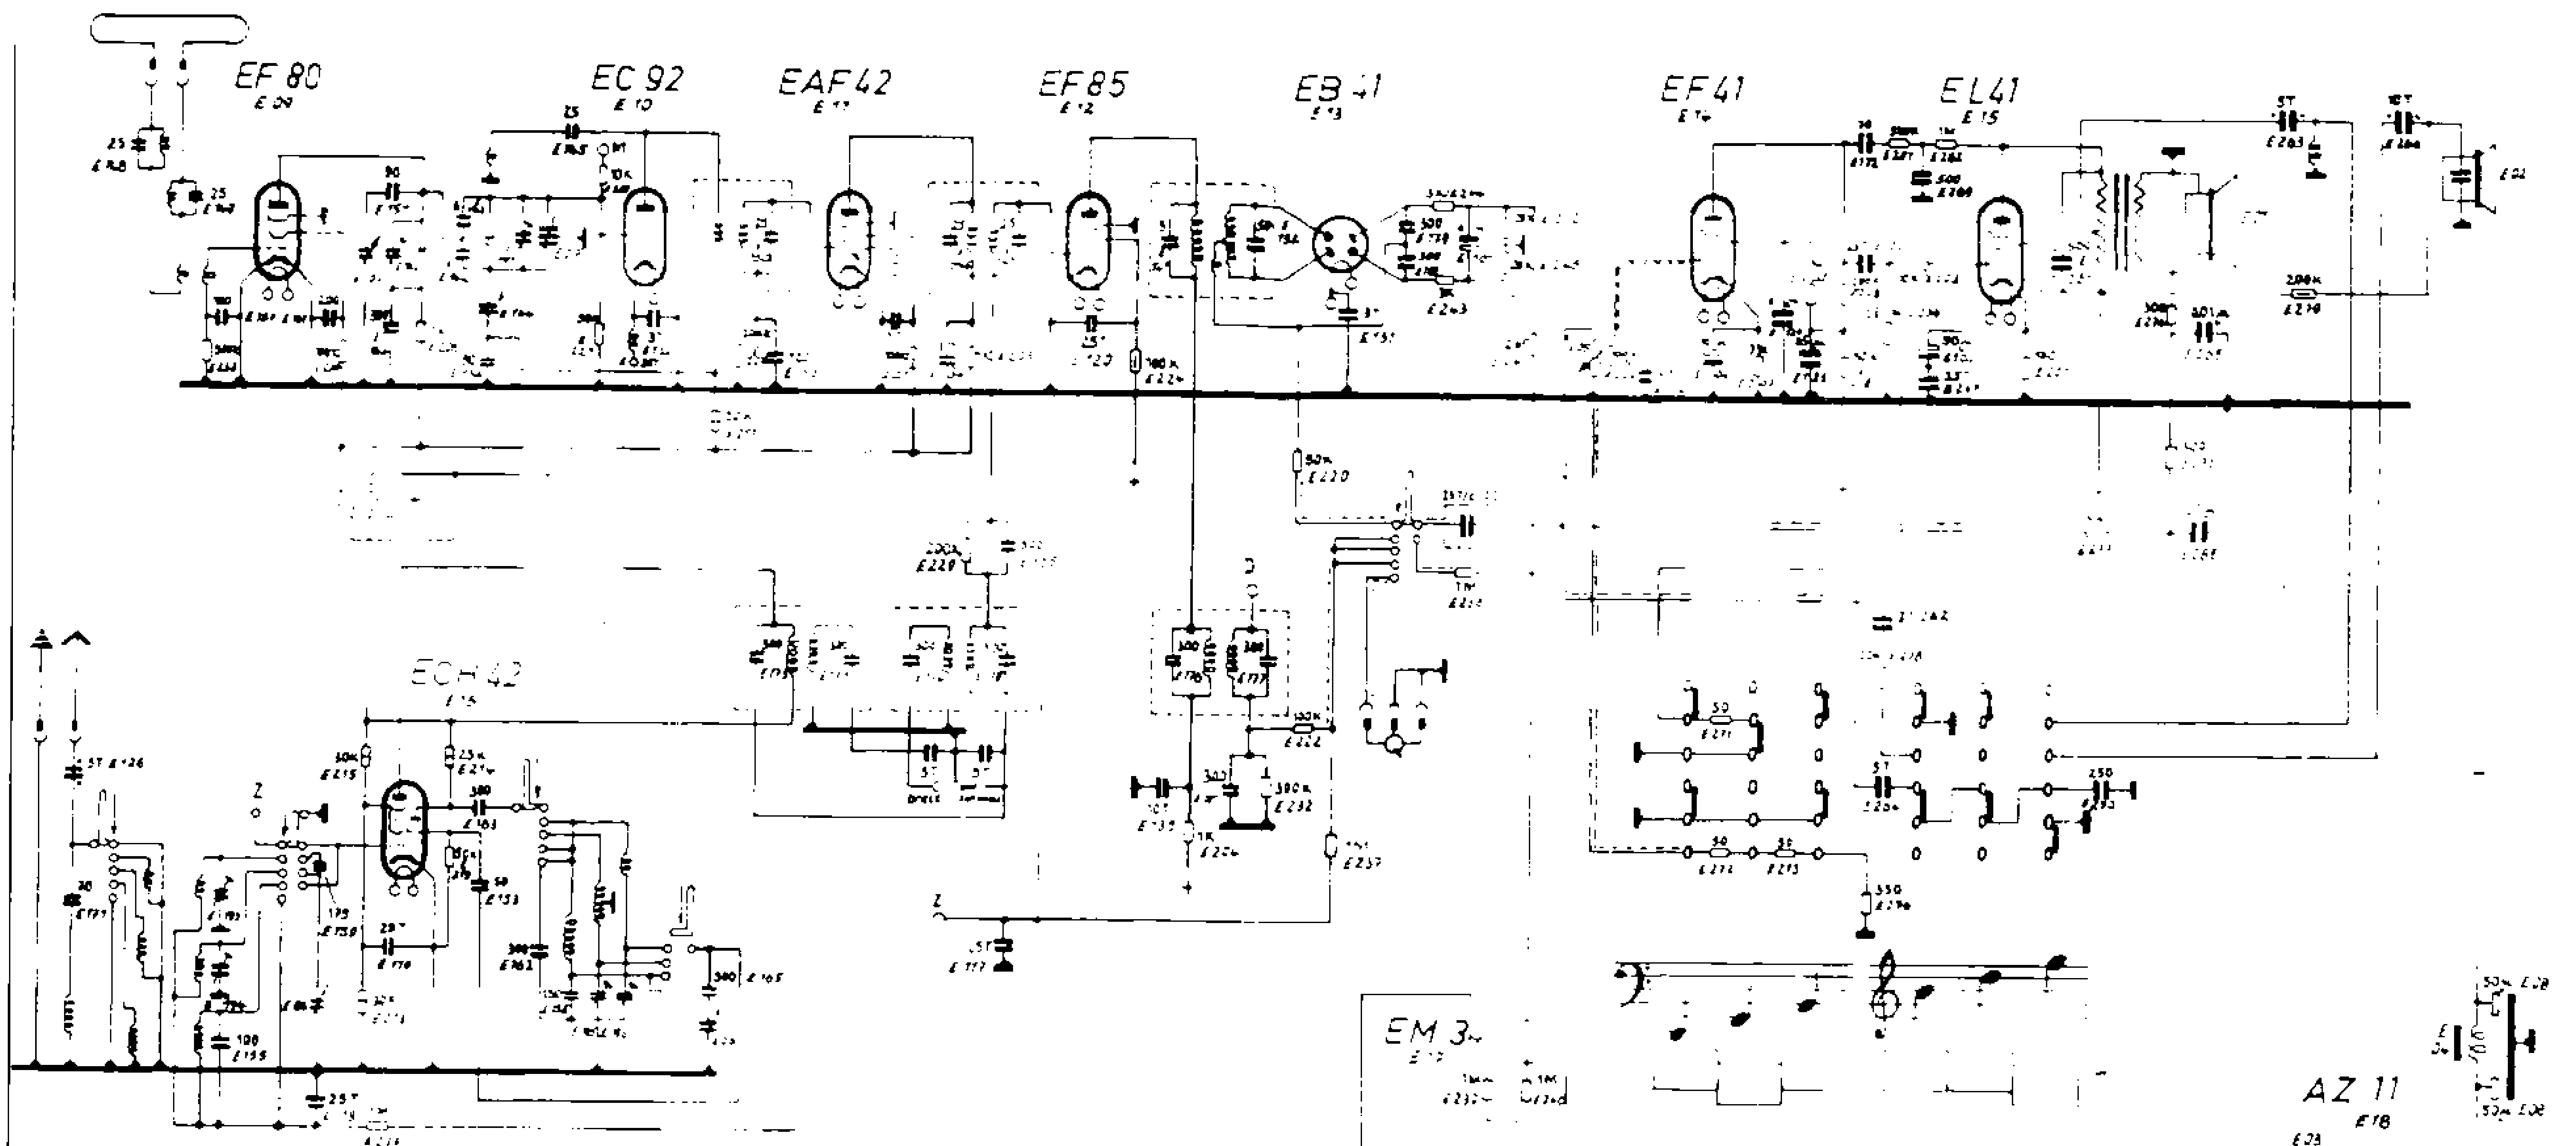


Gezeichnete Wellenschalterstellung „UKW“
 Alle Widerstände und Kondensatoren ohne
 besondere Belastbarkeit- bzw. Betriebs-
 spannungsangaben besitzen 1/4 W. bzw. 350 V.

EF80/EF80 EC92 EAF42 EB41 ECH42 EF41 EL41 EM34 AZ11



	Druck	Nom.	Amati DII
Genauigkeit	1/2 53	12	
Genauigkeit	1/2 53	12	S10-100.02
Schaltbild			

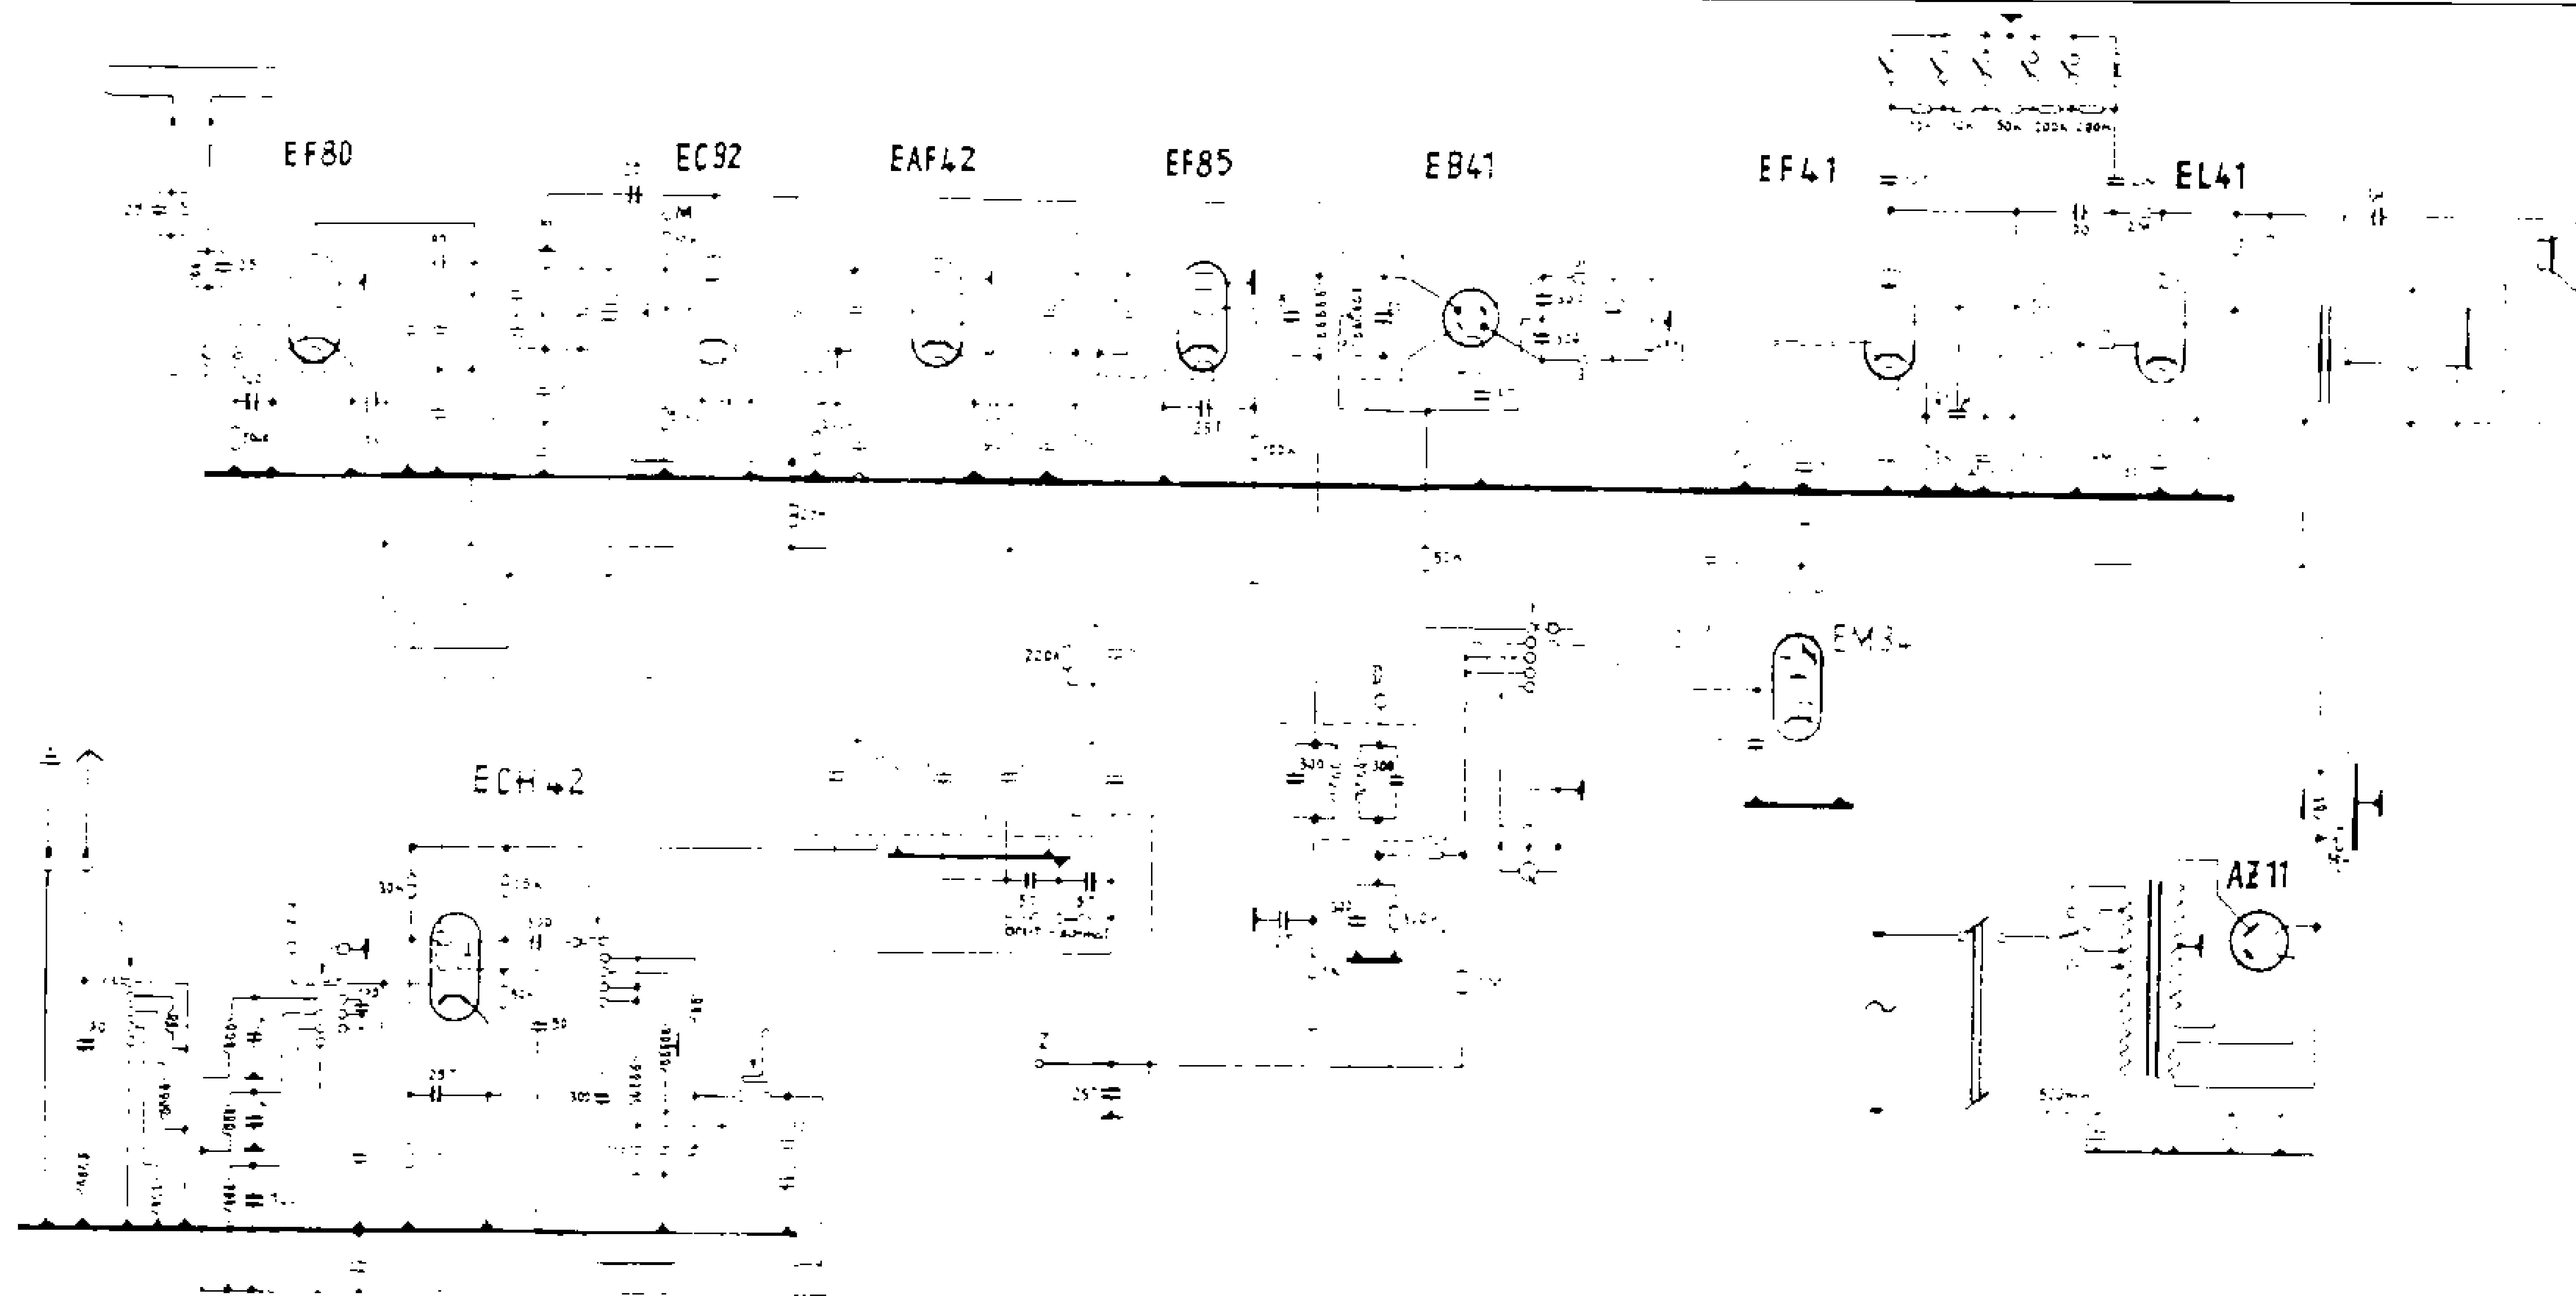

gezeichnet 1.8.55	geprüft 2.5.55	freigegeben 2.5.55	Amali D
Schaltplan			S10-100.01