
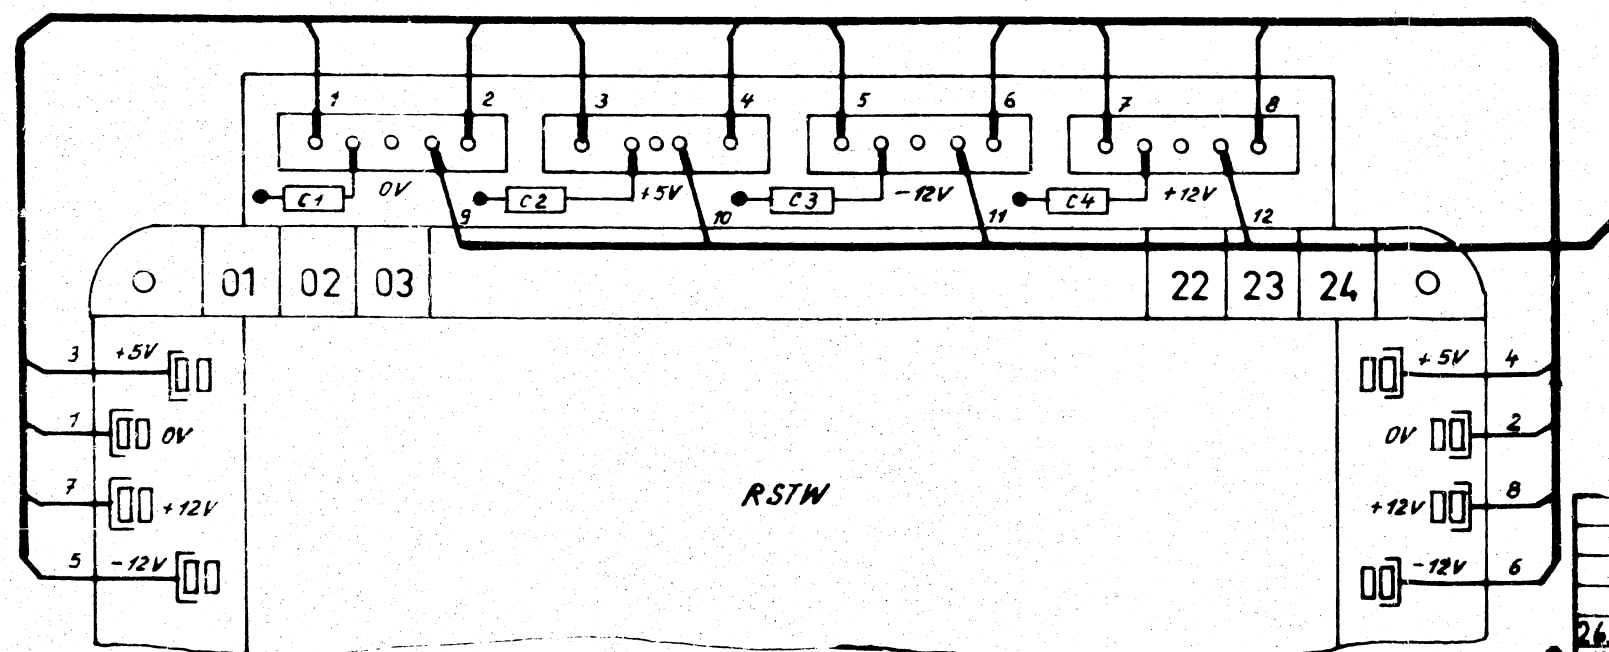


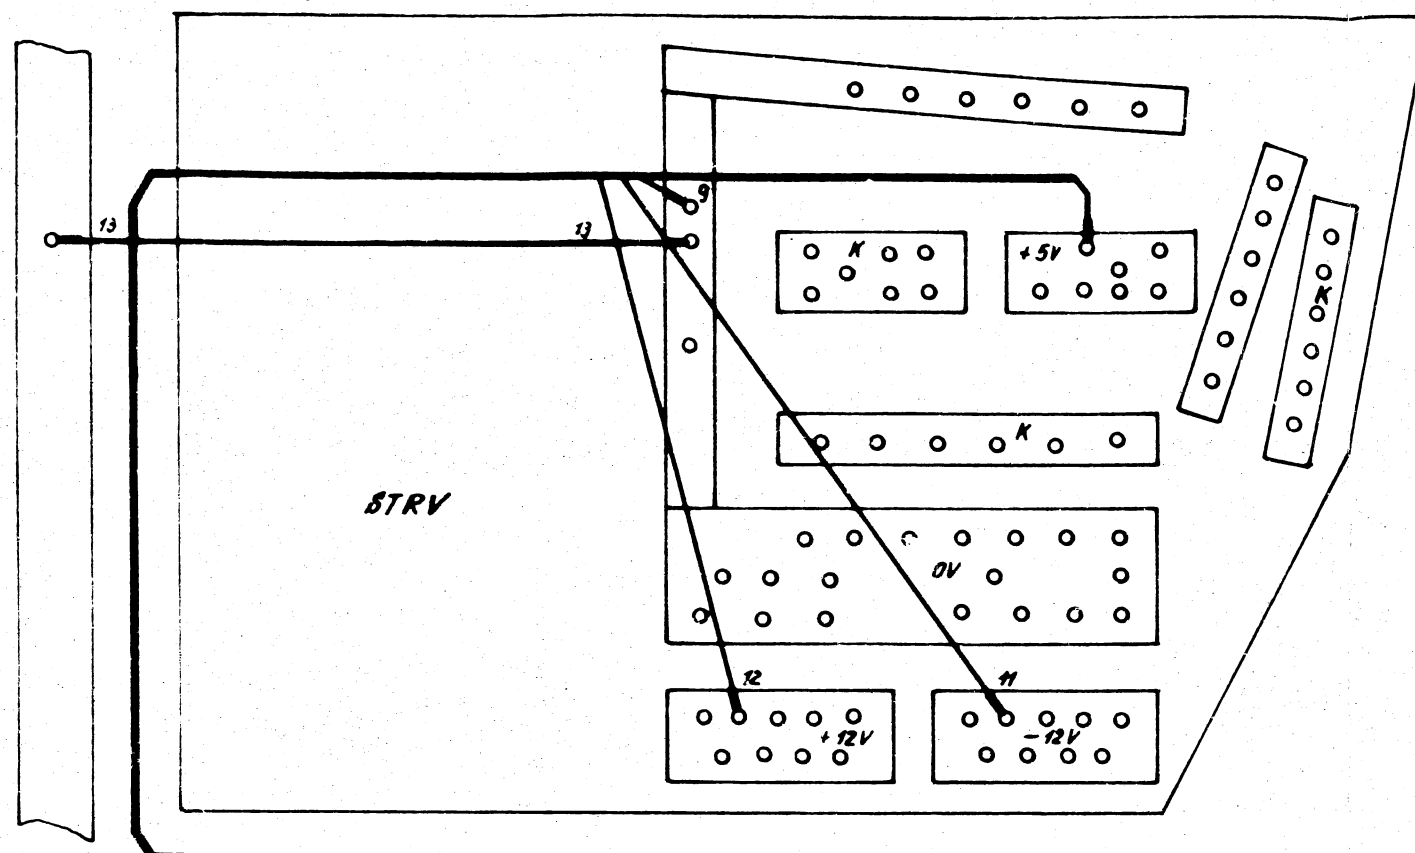

Enthalten in 26114-F9010

Kab. Nr.	Anschl.	Pos.	Kabel	Pos.	Anschl.	Pos.	Image
1	Flachsteckh. 125-081-2	10	NYAF 4 ^D	9	Kabelschuh YAE 10-N53	11	0,25
2	"	10	"	9	"	11	0,35
3	"	10	"	9	"	11	0,35
4	"	10	"	9	"	11	0,45
5	"	10	"	9	"	11	0,45
6	"	10	"	9	"	11	0,35
7	"	10	"	9	"	11	0,35
8	"	10	"	9	"	11	0,25
9	Kabelsch. YAE 6C-125	12	NYAF 16 ^D	7	Kabelsch. YAE 6C-125	12	2,20
10	"	12	"	7	"	12	2,20
11	YAE 10-N53	11	NYAF 6 ^D	8	YAE 10-N53	11	2,20
12	"	11	"	8	"	11	2,20
13	Kabelsch. YAE 6C-125	12	" 16 ^D	7	Kabelsch. YAE 6C-125	12	1,50

Enthalten in C25300-A9011-214

Anschl.	Pos.	Kondens.	Pos.	Anschl.	Pos.
Lötkabelsch.	8	C1-C4	6	Lötenschl.	-

Leitungen f. Schrenk- und Einbaumodell

ZUSE KG

T 26114-F9010

26231 1

12.6.70 51

Z1/187

N/L

179

Tag

Mittellung

Name

Ausgabe

Freigabe

erste Vorauflage

letzte Vorauflage


Blatt

1

Blatt

1

Schrank

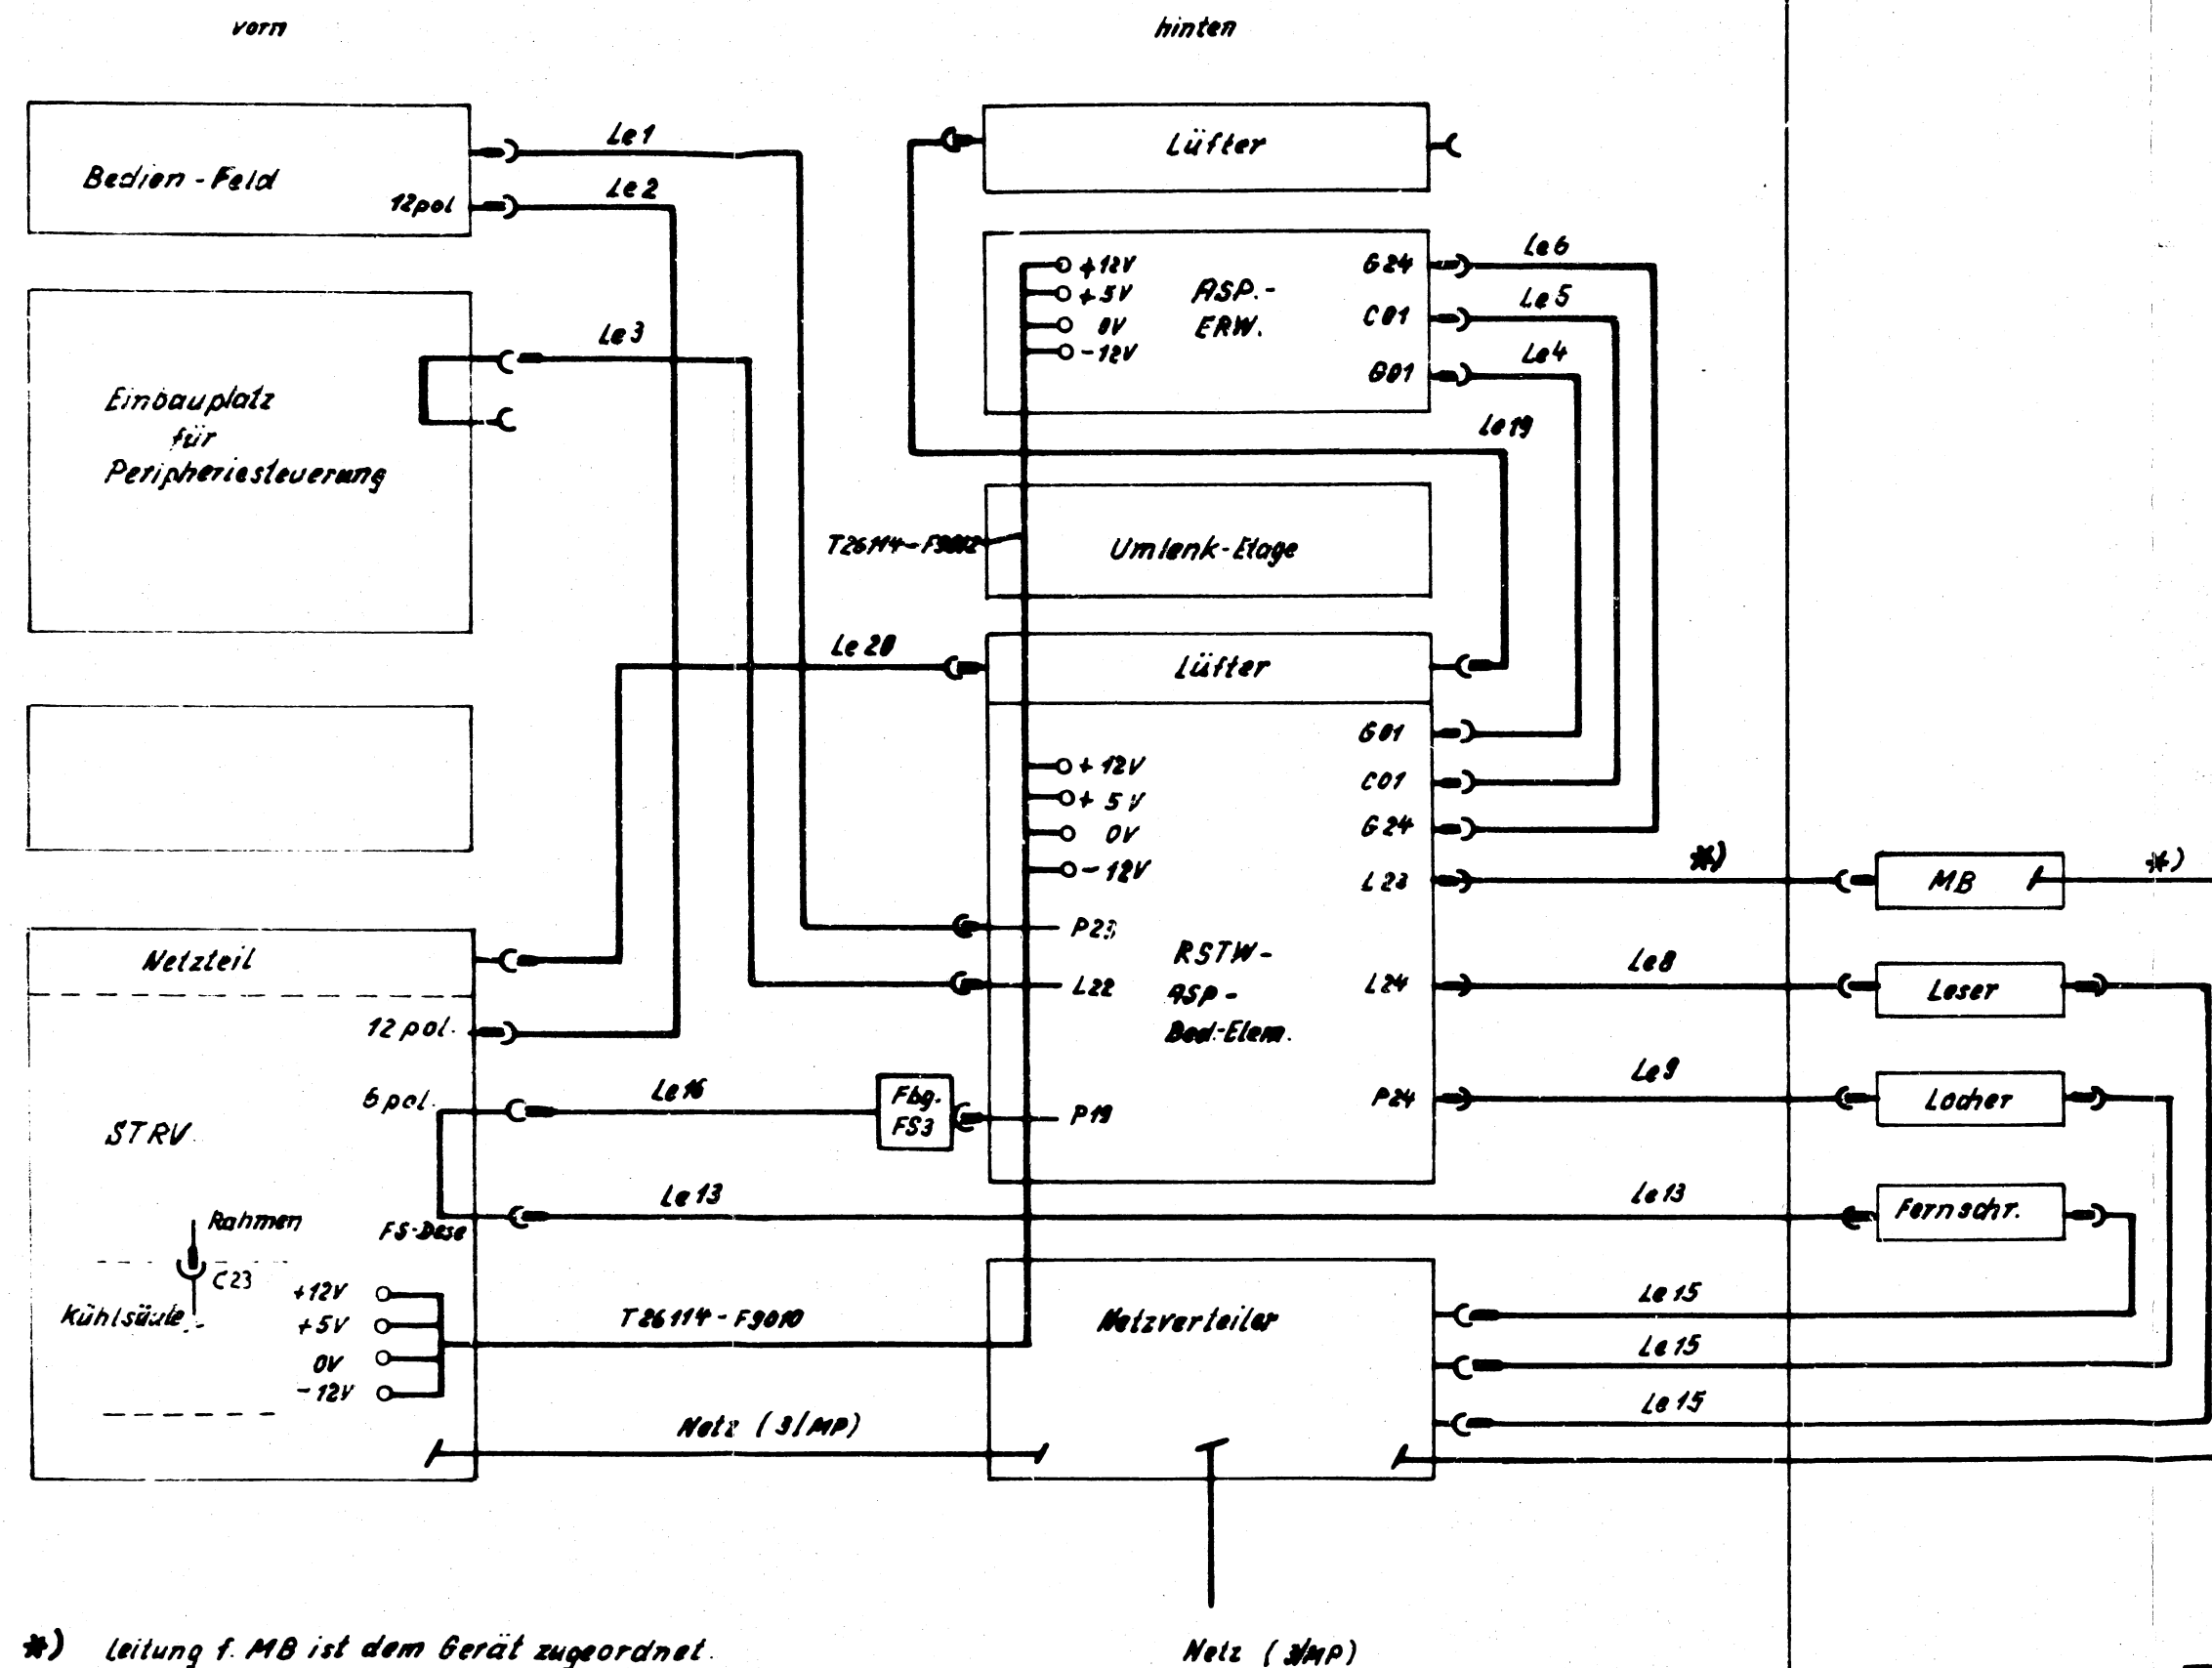

Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, wenn nicht zugehenden Zuwendungen verpflichteten zu Schadloshaltung im Fall der Pfandentwertung oder Geldentwertung

				Kabelliste für Schrank- und Einbaumodelle	
26.7.71 1 24.11.71 52 12.6.70 51		27.1.87 W6 24.7.73 09 - 18		A 26114-F9010-X-O-13	
F7				ZUSE KG	
Tag		Mittellung		Blatt 2	
Ausgabe		Freigabe		2 Blätter	